

Installation Instructions – WSL End Access

Instructions d'installation – WSL End Access

Instrucciones de instalación – WSL End Access

IMPORTANT: Read carefully before installing fixture. Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage. Retain for future reference.

WARNING



Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards- Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.



Risk of Fire and Electric Shock- Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker.



Risk of Fire- Minimum 90°C supply conductors.



Risk of Burn- Disconnect power and allow fixture to cool before handling or servicing.



Risk of Personal Injury- Due to sharp edges, handle with care.

DISCLAIMER OF LIABILITY: Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

NOTICE: Green ground screw provided in proper location. Do not relocate.

NOTICE: Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

Note: Specifications and dimensions subject to change without notice.

ATTENTION Receiving Department: Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

Installation Instructions – WSL End Access

INSTALLATION

1. Bend end piece to allow wiring into the fixture. (Figure 1.)
2. Insert Junction box lower half in to fixture. (Figure 2.)

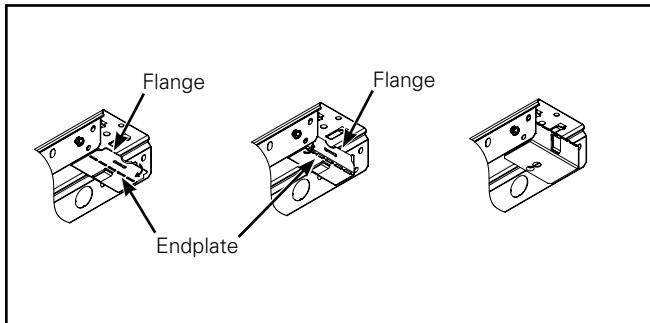


Figure 1.

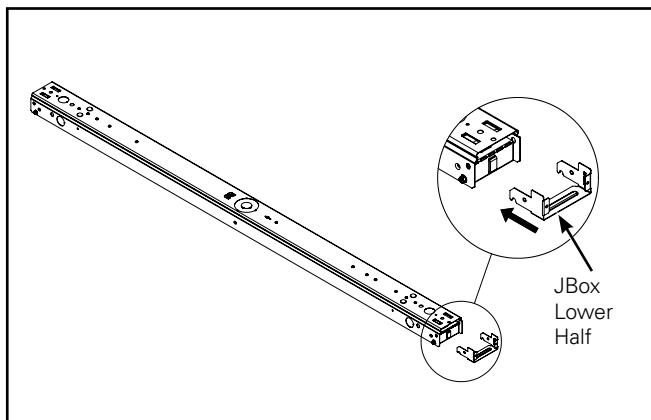


Figure 2.

3. Secure Junction box lower half using screws provided. (Figure 3.)

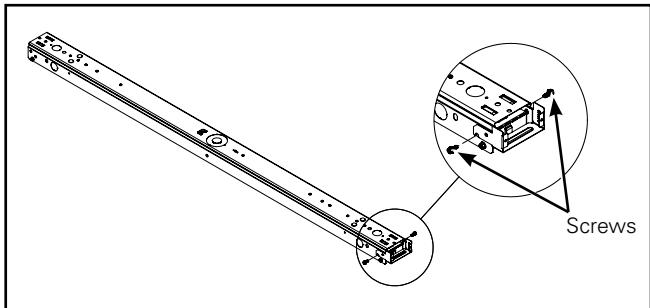


Figure 3.

4. Assemble Junction box upper half and Conduit fitting. (Figure 4.)

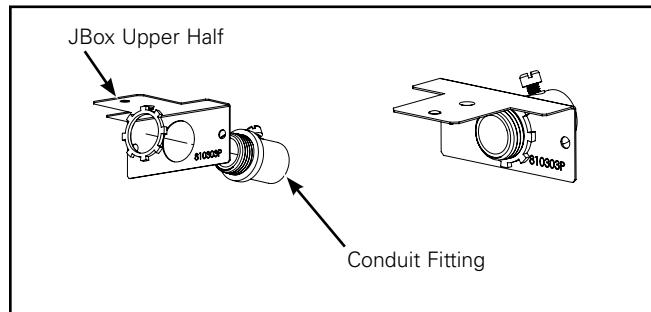


Figure 4.

5. Slide in Junction box upper half to channel. (Figure 5.)

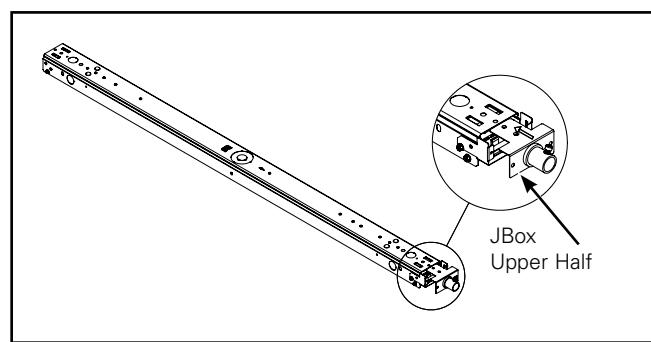


Figure 5.

6. Secure Junction box upper half using screws provided. (Figure 6.)

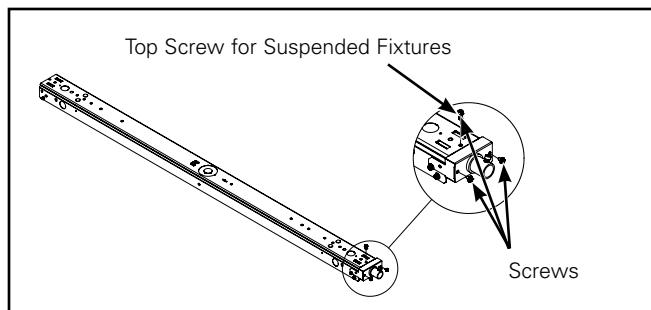


Figure 6.

7. Install cover and waveguide according to standard fixture installation.

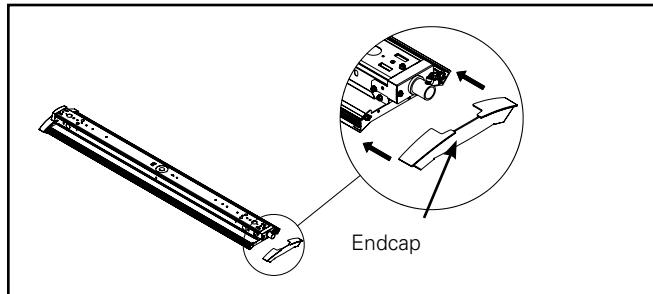


Figure 7.

8. Install Endcap to fixture. Tuck wire harnesses and safety cable while installing. Endcap tabs must fully engage in the metal bracket. (Figure 8.) Wire connection between

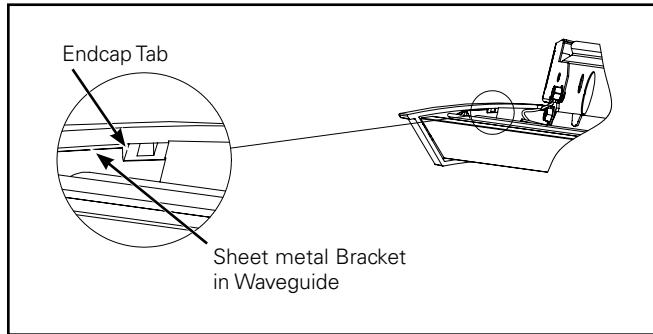


Figure 8.

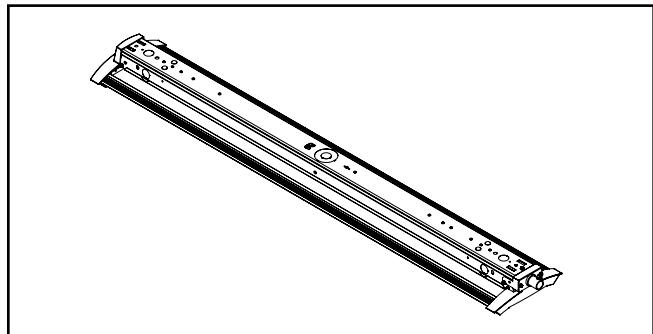


Figure 9.

Wire connection between WAB-Econ sensor to Driver

1. Sensor attached to end plate with wires & P-Nuts:



Figure 10.

2. Do connect respective wires from sensor to driver as per below wiring diagram. Refer table for more details.

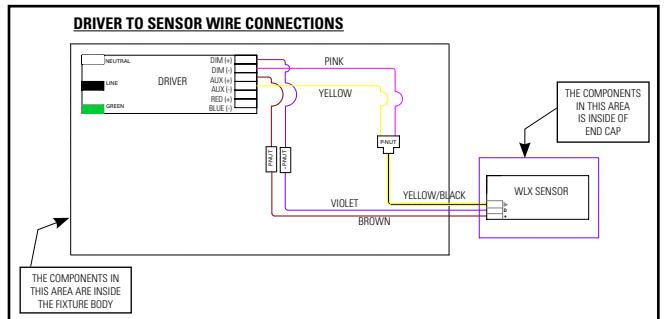


Figure 11.

DRIVER	SENSOR	WIRE COLOR
DIM+	D	VIOLET
DIM-	GROUND	PINK
AUX-		YELLOW
AUX+	+	BROWN

IMPORTANT : Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. La désobéissance aux instructions suivantes représente un risque de blessures graves ou mortelles et de dommages matériels. Conservez pour consultation ultérieure.

AVERTISSEMENT



Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres dangers- L'installation et la réparation de ce produit doivent être faites par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation applicable par une personne qui connaît bien la construction, le fonctionnement du produit et les dangers encourus.



Risque d'incendie ou de décharge électrique- Assurez-vous que l'alimentation électrique est HORS TENSION avant de commencer l'installation ou de tenter d'en faire l'entretien. Coupez l'alimentation électrique au niveau du fusible ou du disjoncteur.



Risque d'incendie- Conducteurs d'alimentation pouvant supporter un minimum de 90 °C.

Risque de brûlure- Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.



Risque de blessure- À cause des bords tranchants, manipulez ce produit avec soin.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ : Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de toute nature pouvant découler d'une installation inappropriée, imprudente ou négligente et d'une mauvaise manipulation ou utilisation de ce produit.

AVIS : La vis verte de mise à la terre se trouve au bon endroit. Ne la déplacez pas.

AVIS: Ce luminaire peut s'endommager s'il n'est pas installé correctement ou s'il est instable.

Remarque : Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.

ATTENTION Service de la réception : Veuillez fournir une description de tout élément manquant ou de tout dommage au luminaire constaté au bordereau de réception. Soumettez une réclamation de transporteur public (chargement partiel) directement auprès du transporteur. Les réclamations pour dommages cachés doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout le matériel endommagé ainsi que l'emballage d'origine doivent être conservés.

INSTALLATION

1. Pliez la pièce d'extrême pour permettre de réaliser les câblages à l'intérieur du luminaire. (Figure 1.)
2. Insérez la moitié inférieure de la boîte de jonction dans le luminaire. (Figure 2.)

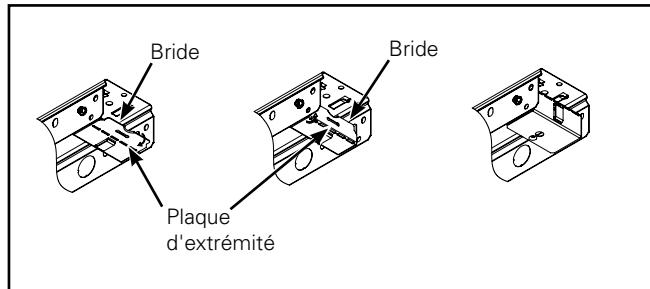


Figure 1.

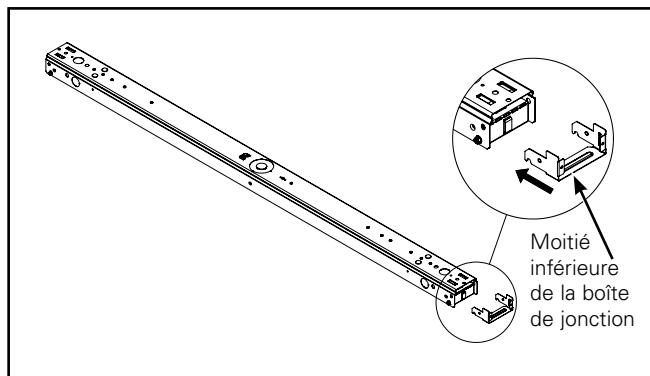


Figure 2.

3. Fixez la moitié inférieure de la boîte de jonction à l'aide de vis fournies. (Figure 3.)

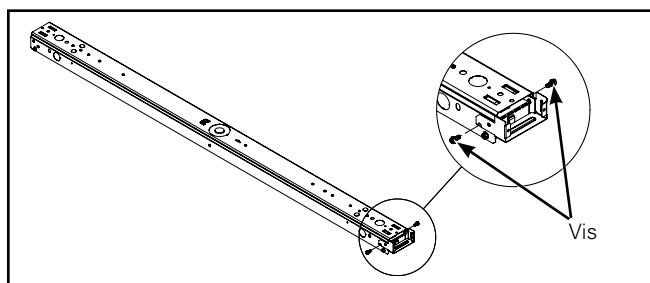


Figure 3.

4. Assemblez la moitié supérieure de la boîte de jonction et le raccord de conduit. (Figure 4.)

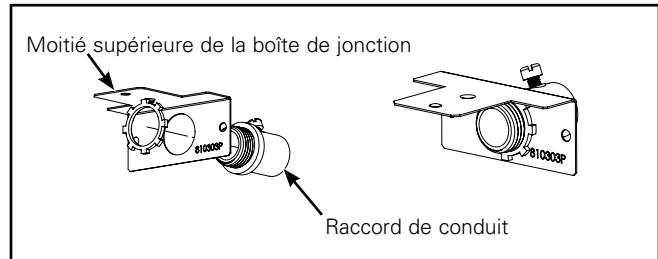


Figure 4.

5. Enclenchez la moitié supérieure de la boîte de jonction dans le canal. (Figure 5.)

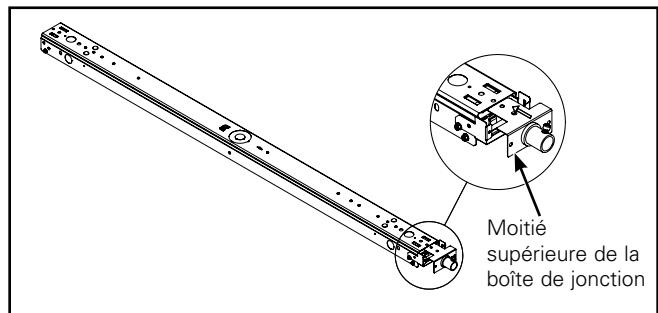


Figure 5.

6. Fixez la moitié supérieure de la boîte de jonction à l'aide de vis fournies. (Figure 6.)

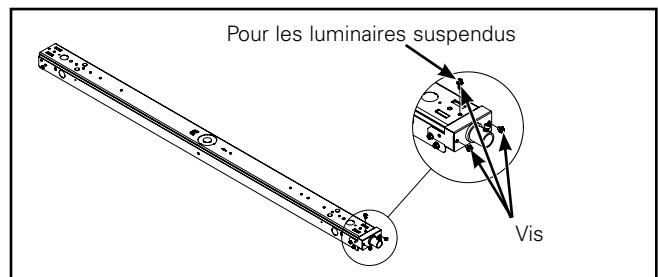


Figure 6.

Instructions d'installation – WSL End Access

7. Positionnez le couvercle et le guide d'ondes conformément à l'installation du luminaire standard.

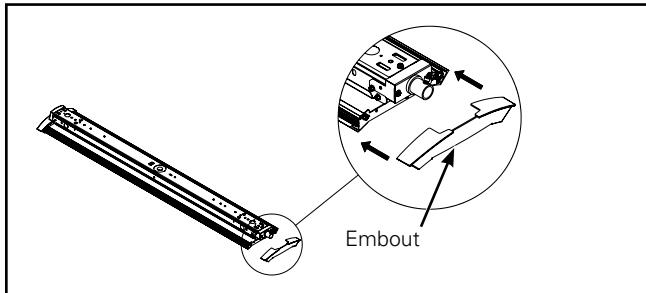


Figure 7.

8. Placez l'embout sur le luminaire. Repliez le faisceau de câblage et le fil de sécurité lors de l'installation. Les languettes des embouts doivent s'insérer complètement dans le support en métal. (Figure 8.)

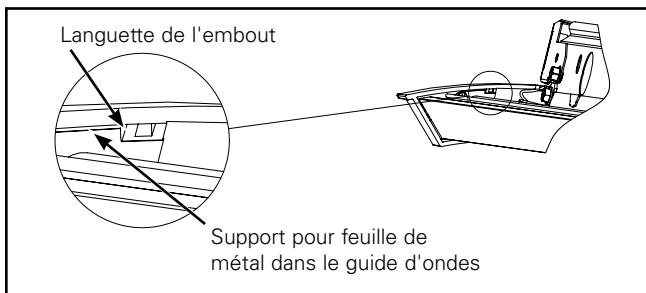


Figure 8.

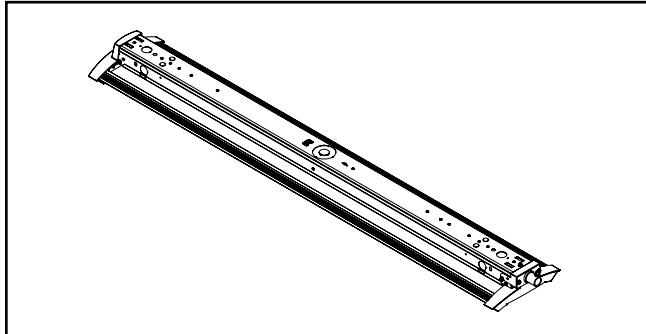


Figure 9.

Connexion par câble entre le capteur WAB-Econ et le conducteur

1. Capteur fixé à la plaque d'extrémité avec des fils et des écrous P :



Figure 10.

2. Connectez les fils respectifs du capteur au conducteur selon le schéma de câblage ci-dessous. Consultez le tableau pour plus de détails.

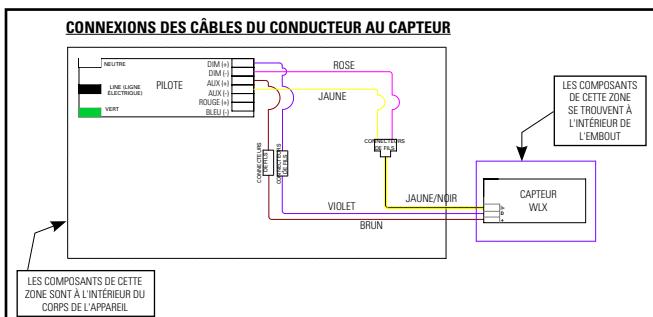


Figure 11.

PILOTE	CAPTEUR	COULEUR DU FIL
DIM +	D	VIOLET
DIM -	MISE À LA TERRE	ROSE
AUX-		JAUNE
AUX+	+	BRUN

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de instalar la luminaria. El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar la muerte, lesiones corporales graves y daños a la propiedad. Conserve estas instrucciones para tenerlas como referencia futura.

ADVERTENCIA



Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros riesgos de accidentes: La instalación y el mantenimiento de este producto deben ser realizados por un electricista calificado. Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación correspondiente por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos involucrados.



Riesgo de incendio/descarga eléctrica: Asegúrese de que la alimentación esté APAGADA antes de comenzar la instalación o intentar cualquier mantenimiento. Desconecte el suministro eléctrico desde el fusible o el disyuntor.



Riesgo de incendio: Conductores mínimos de suministro de 90°C.

Riesgo de quemaduras: desconecte la alimentación y espere que la luminaria se enfríe antes de manipularla o repararla.



Riesgo de lesiones personales: Debido a los bordes filosos, manipúlelo con cuidado.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD: Cooper Lighting Solutions no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de ningún tipo que puedan surgir por la instalación, manipulación o uso inadecuado, descuidado o negligente de este producto.

AVISO: El tornillo de conexión a tierra verde ya está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.

AVISO: La luminaria puede dañarse y/o ser inestable si no se instala correctamente.

Nota: Las especificaciones y dimensiones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ATENCIÓN Departamento de recepción: Observe que la descripción real de la luminaria no carezca de piezas ni presente daños notorios al momento de su entrega. Presente el reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el embalaje original.

INSTALACIÓN

1. Pliegue el extremo para permitir el cableado del accesorio. (Figura 1.)
2. Inserte la caja de conexiones en la mitad inferior del accesorio. (Figura 2.)

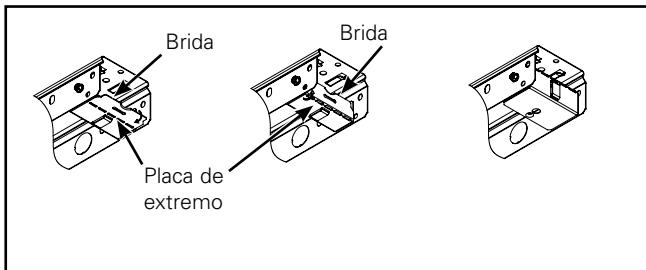


Figura 1.

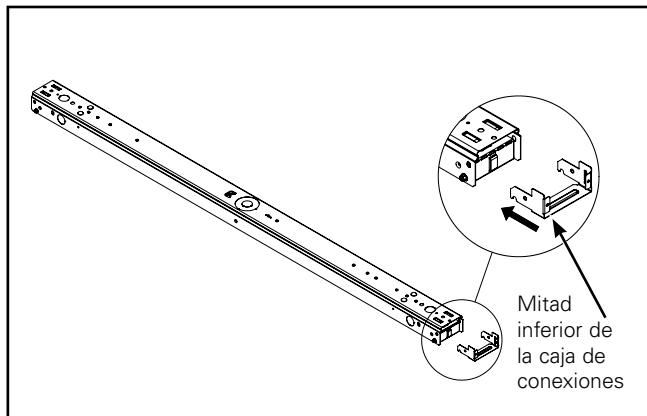


Figura 2.

3. Sujete la caja de conexiones a la mitad inferior usando los tornillos provistos. (Figura 3.)

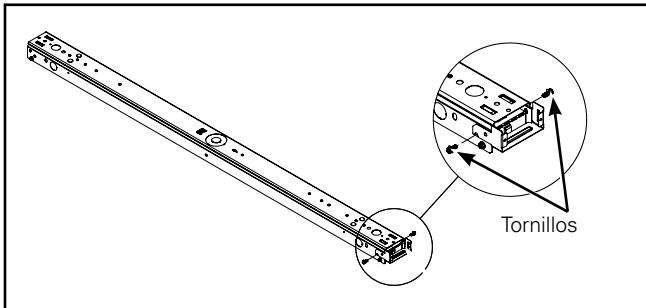


Figura 3.

4. Ensamble la mitad superior de la caja de conexiones y los accesorios del conducto. (Figura 4.)

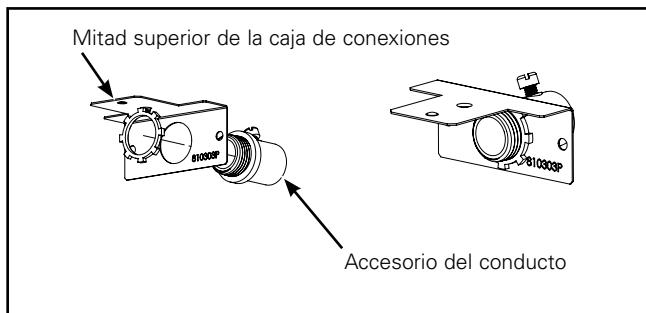


Figura 4.

5. Deslice la mitad superior de la caja de conexiones a la canaleta. (Figura 5.)

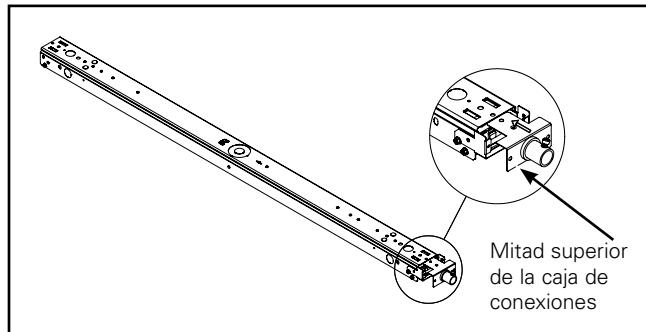


Figura 5.

6. Sujete la caja de conexiones a la mitad superior usando los tornillos provistos. (Figura 6.)

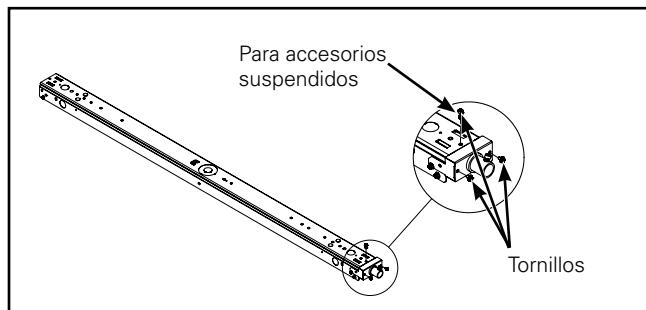


Figura 6.

7. Instale la cubierta y la guía de onda de acuerdo con la instalación del accesorio estándar.

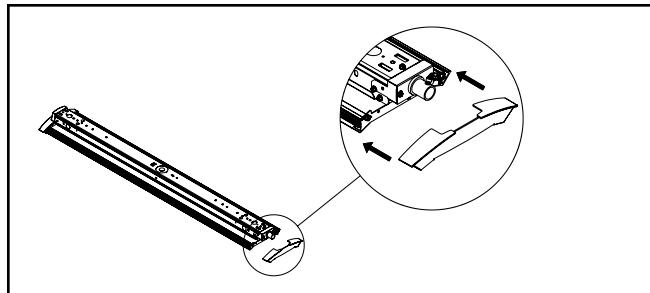


Figura 7.

8. Instale la tapa del extremo en el accesorio. Coloque el arnés del cable y el cable de seguridad durante la instalación. Las pestañas de los tapones de extremos deben encajar completamente en el soporte de metal. (Figura 8.)

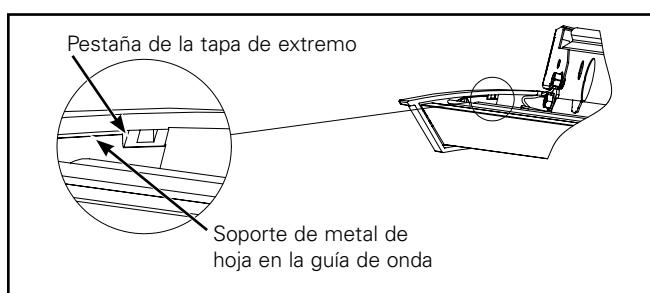


Figura 8.

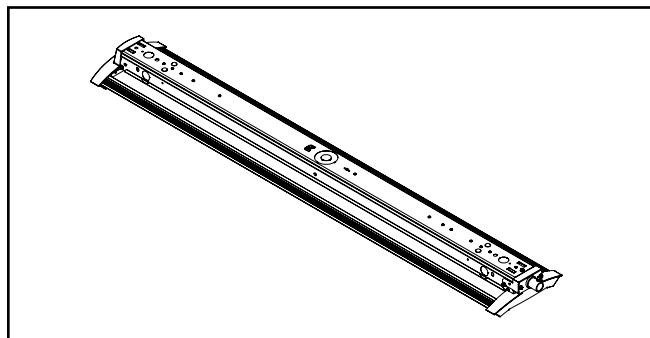


Figura 9.

Cable de conexión entre el sensor WAB-Econ y el conductor

1. Sensor conectado con cables y tuercas P a la placa final:



Figura 10.

2. Conecte los respectivos cables del sensor al conductor según el diagrama de cableado a continuación. Consulte la tabla para obtener más detalles.

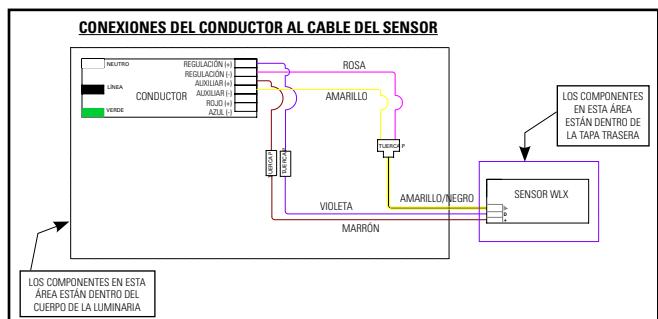


Figura 11.

CONDUCTOR	SENSOR	COLOR DEL CABLE
REGULACIÓN +	D	VIOLETA
REGULACIÓN -	CONEXIÓN A TIERRA	ROSA
AUX-		AMARILLO
AUXILIAR+	+	MARRÓN

Warranties and Limitation of Liability

Please refer to www.eaton.com/LightingWarrantyTerms for our terms and conditions.

Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site www.eaton.com/LightingWarrantyTerms pour obtenir les conditions générales.

Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite www.eaton.com/LightingWarrantyTerms para conocer nuestros términos y condiciones.

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga, Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2022 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Publication No. IB519026EN
May 4, 2022

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada.
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso

